


## Slamtömningsinstruktion för WSB® Clean minireningsverk 40 PE SOP

Endast de behållare som är gulmarkerade i skissen nedan skall tömmas. Slambehållarnas lock är märkta med skylt ”Slamtöm här”.  
 Reningsverket kan tömmas under full drift. Inga andra brunnar skall öppnas.


Det går bra att återfylla slamkammaren med returvatten efter tömningen om man vill men det är inget krav. Betongbehållare kan varken flyta upp eller deformeras av marktrycket. **Observera att det inte är tillåtet att återfylla med vatten från avvattnande slambil.**

### Placering i grupp

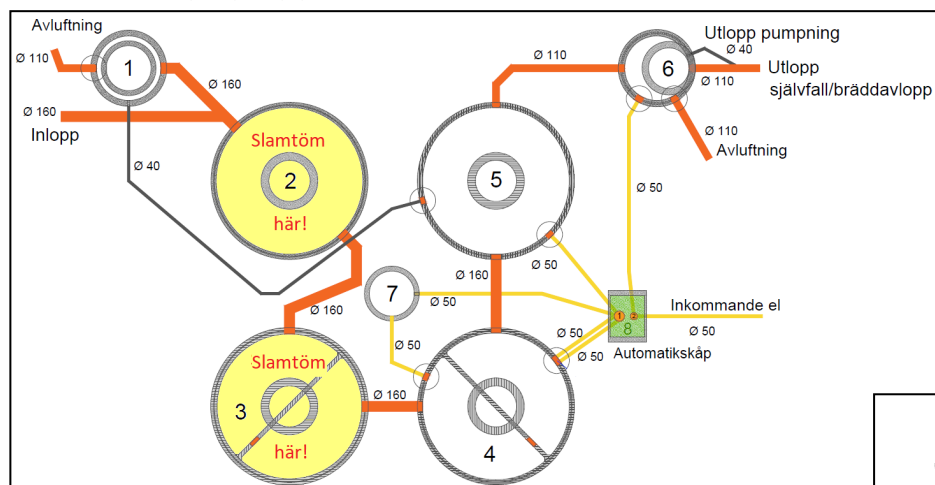

1. Dämpningsbrunn
2. Slamavskiljare 1
3. Förbehandling/Slamavskiljare 2
4. Bioreaktor
5. Efterklarning
6. Utloppspumpbrunn
7. Flockningsmedelsbehållare
8. Automatikskåp

### Placering på linje

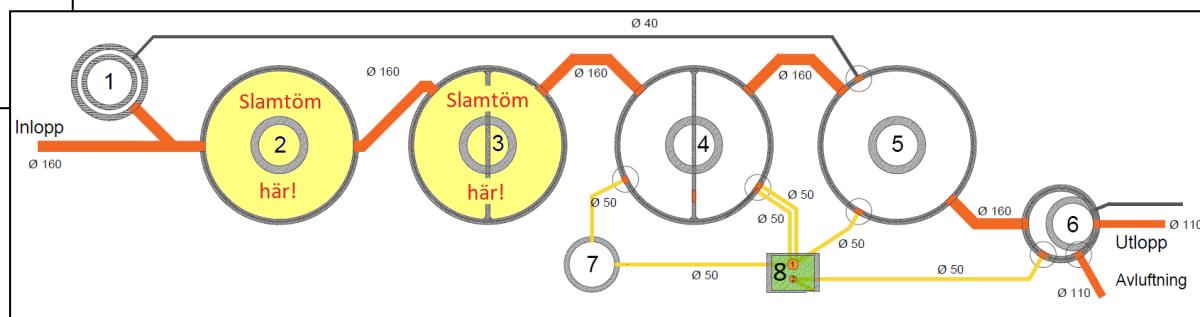

Teoretisk, total våtvolyam:	Slamavskiljare 1	7,0 m <sup>3</sup>
	Slamavskiljare 2	6,5 m <sup>3</sup>
Maximal slamfyllnadsgrad:	65 %.	
Slamvolyam vid totaltömning:	Maximalt ca 9 m <sup>3</sup> .	(Inte sällan är volymen slam som töms mindre då det ofta räcker att tömma behållare 1).