Förhöjningar - Brunnarna får höjas maximalt 500 mm med brunnsringar (innerdiameter 700 mm) utan att konsultera leverantören. (0140-386580).

Det är mycket viktigt att brunnarna höjs på ett korrekt sätt för att möjligöra framtida service.

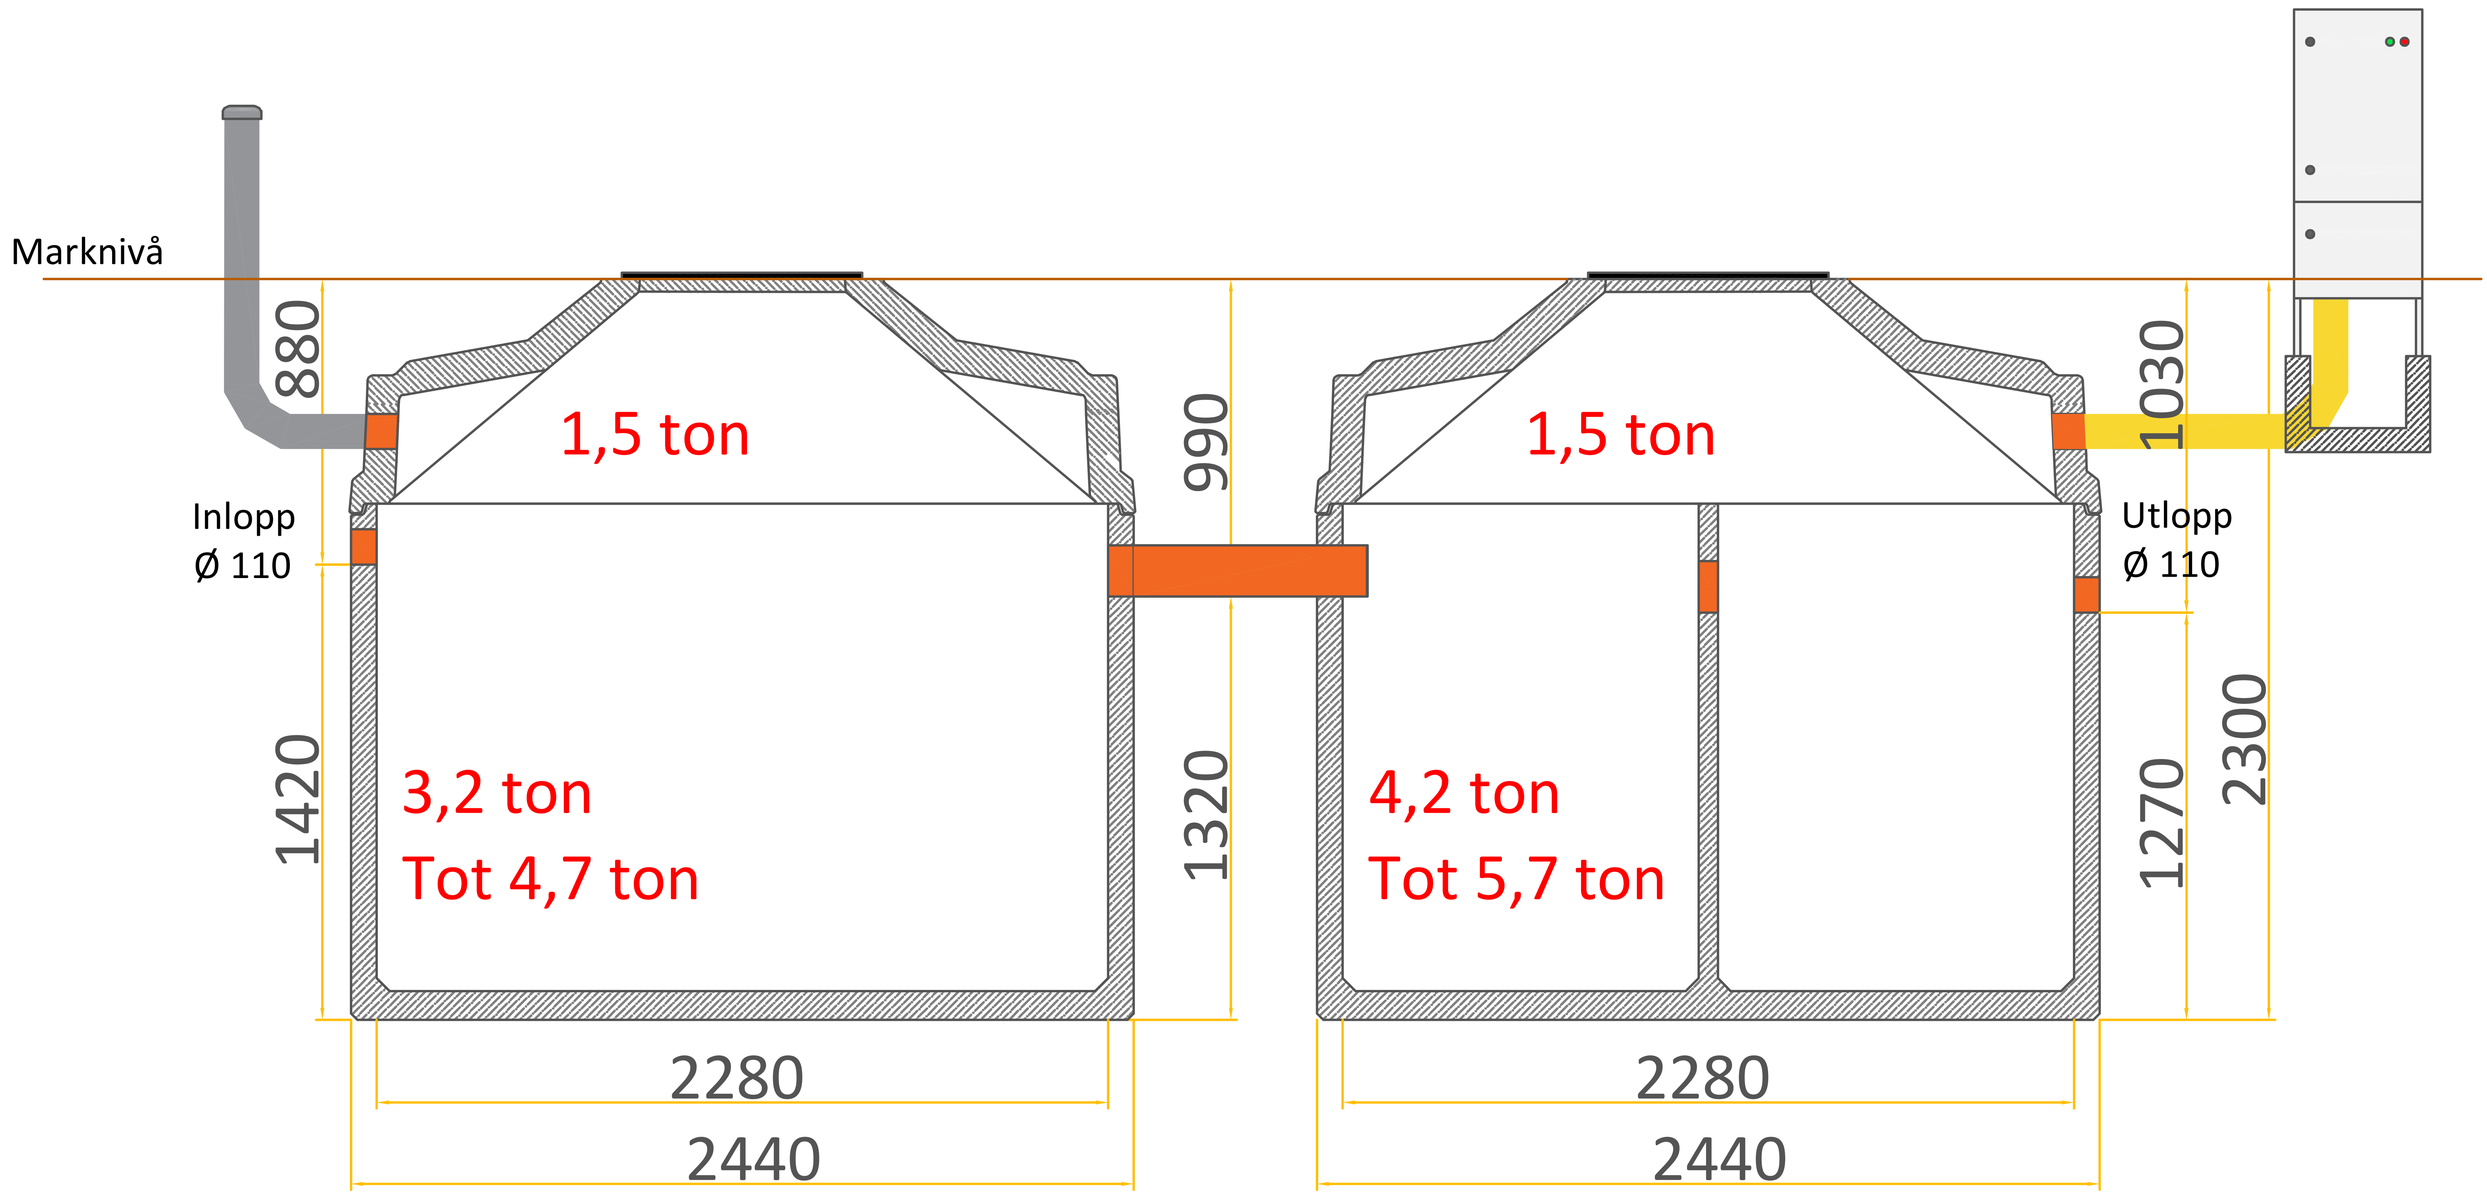

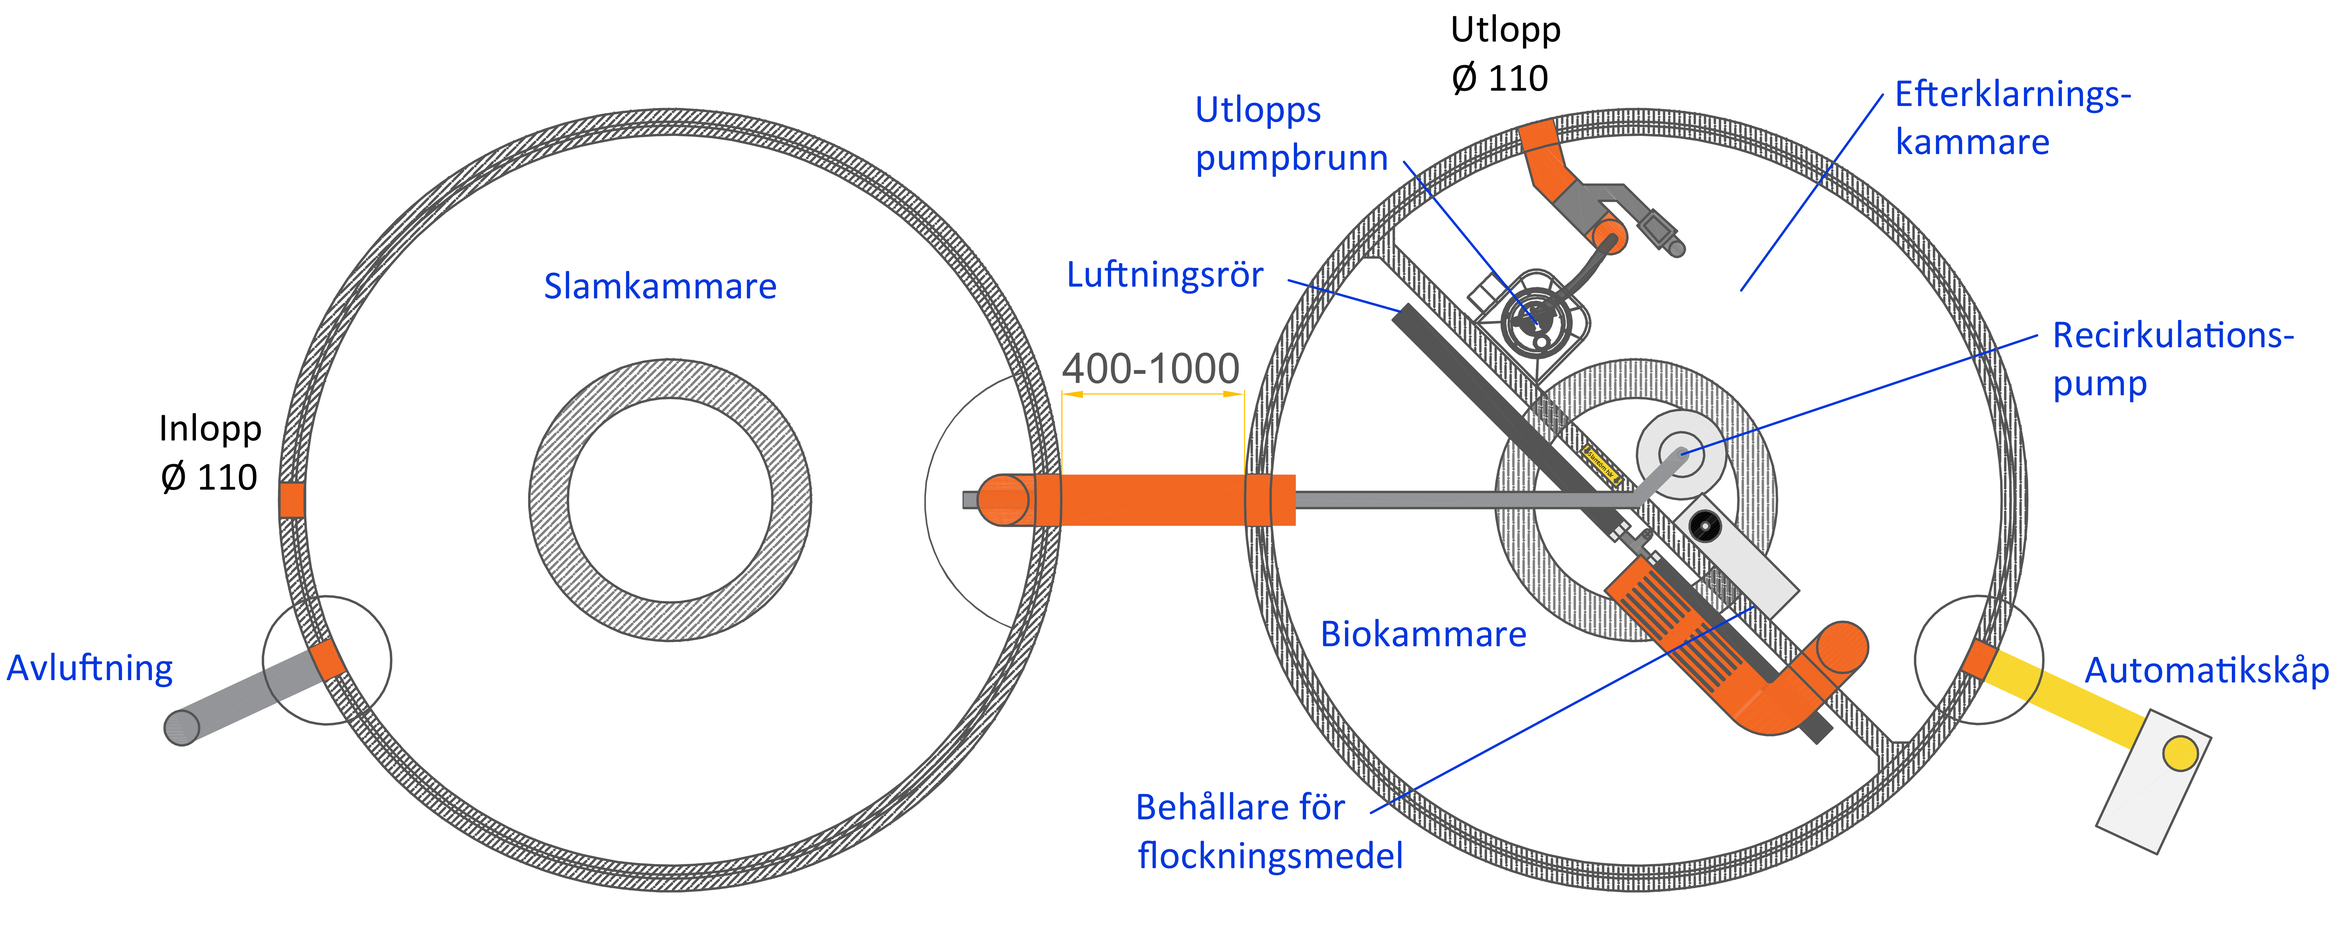

Modell:

WSB Clean 10 PE DBB SOP

Publiceringsdatum: 2022-09-24

Ritad av: Johan Nyman

watersystems

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se