


Slamtömningsinstruktion WSB® Clean minireningsverk 30 PE SOP

Endast de behållare som är gulmarkerade i skissen nedan skall tömmas. Slambehållarnas lock är märkta med skylt "Slamtöm här".
 Reningsverket kan tömmas under full drift. Inga andra brunnar skall öppnas.

Det går bra att återfylla slamkamaren med returvatten efter tömningen om man vill men det är inget krav. Betongbehållare kan inte flyta upp eller deformeras av marktrycket.

Placering i grupp

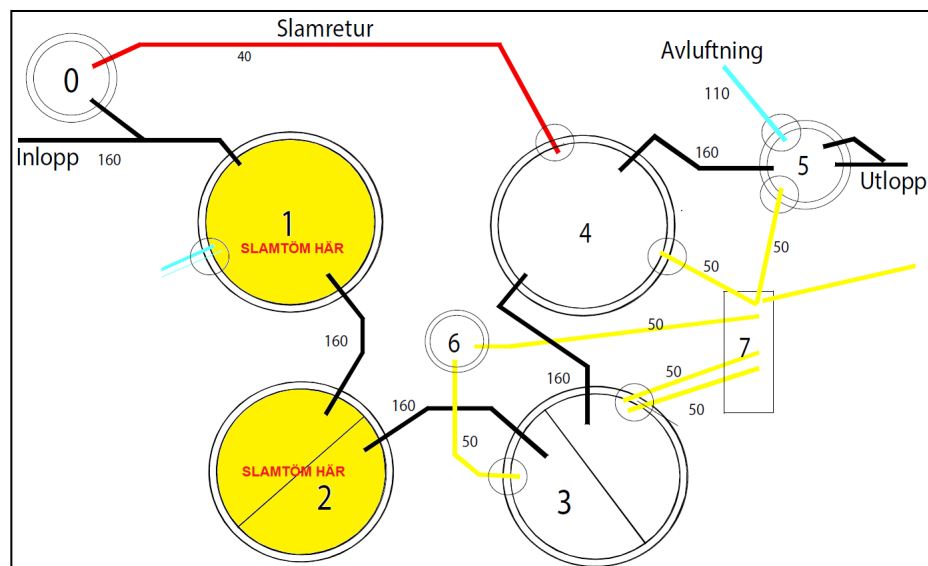

0. Dämpningsbrunn
1. Slamavskiljare 1
2. Förbehandling / Slamavskiljare 2
3. Bioreaktor
4. Efterklarning
5. Utloppspumpbrunn
6. Flockningsmedelsbehållare

Placering på linje

