Förhöjningar - Brunnarna får höjas maximalt 500 mm med brunnsringar (innerdiameter 700 mm) utan att konsultera leverantören. (0140-386580)
Det är mycket viktigt att brunnarna höjs på ett korrekt sätt för att möjligöra framtida service.

(mm)

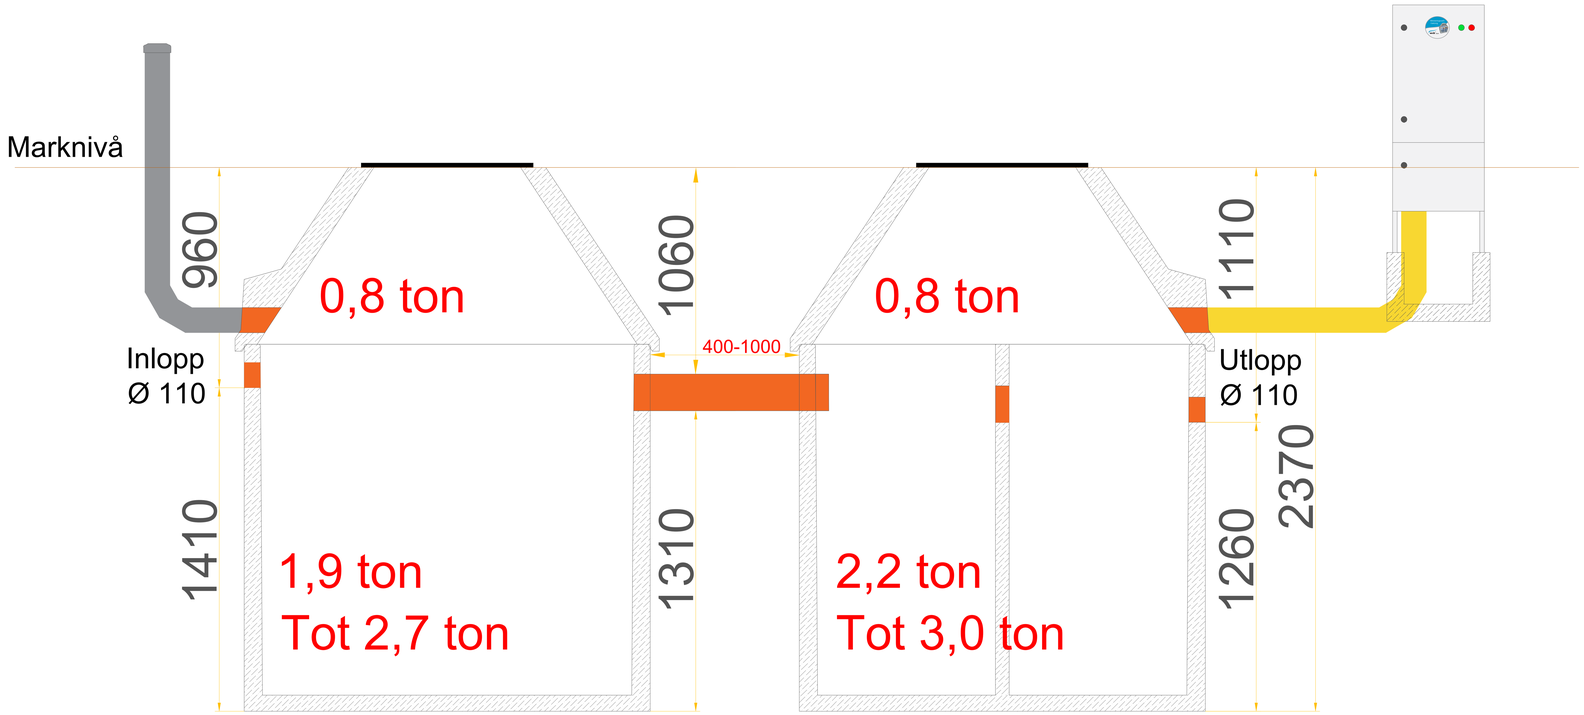

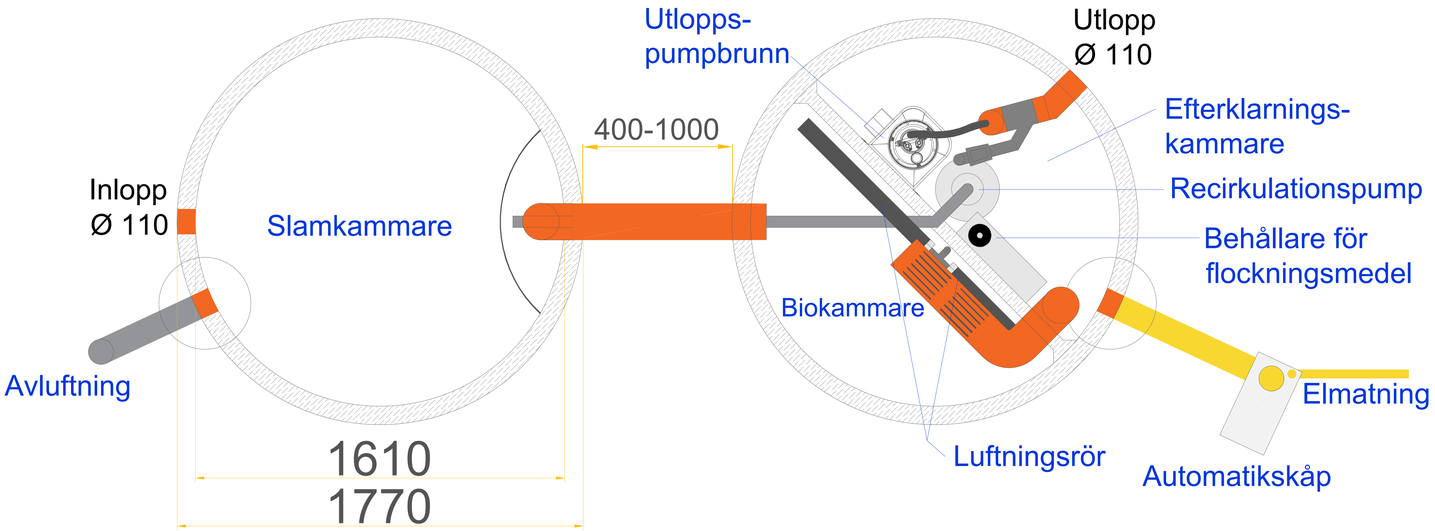

Modell:	WSB Clean 5 PE DBB SOP
Publiceringsdatum:	2022-09-22
Ritad av:	Johan Nyman

watersystems

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se