Förhöjningar - Vid behov av förhöjning, kontakta Watersystems (0140-386580). Reningsverk med extern pumpbrunn använder andra förhöjningssatser än standardreningsverk. Det är mycket viktigt att brunnarna höjs på ett korrekt sätt för att möjligöra framtida service.

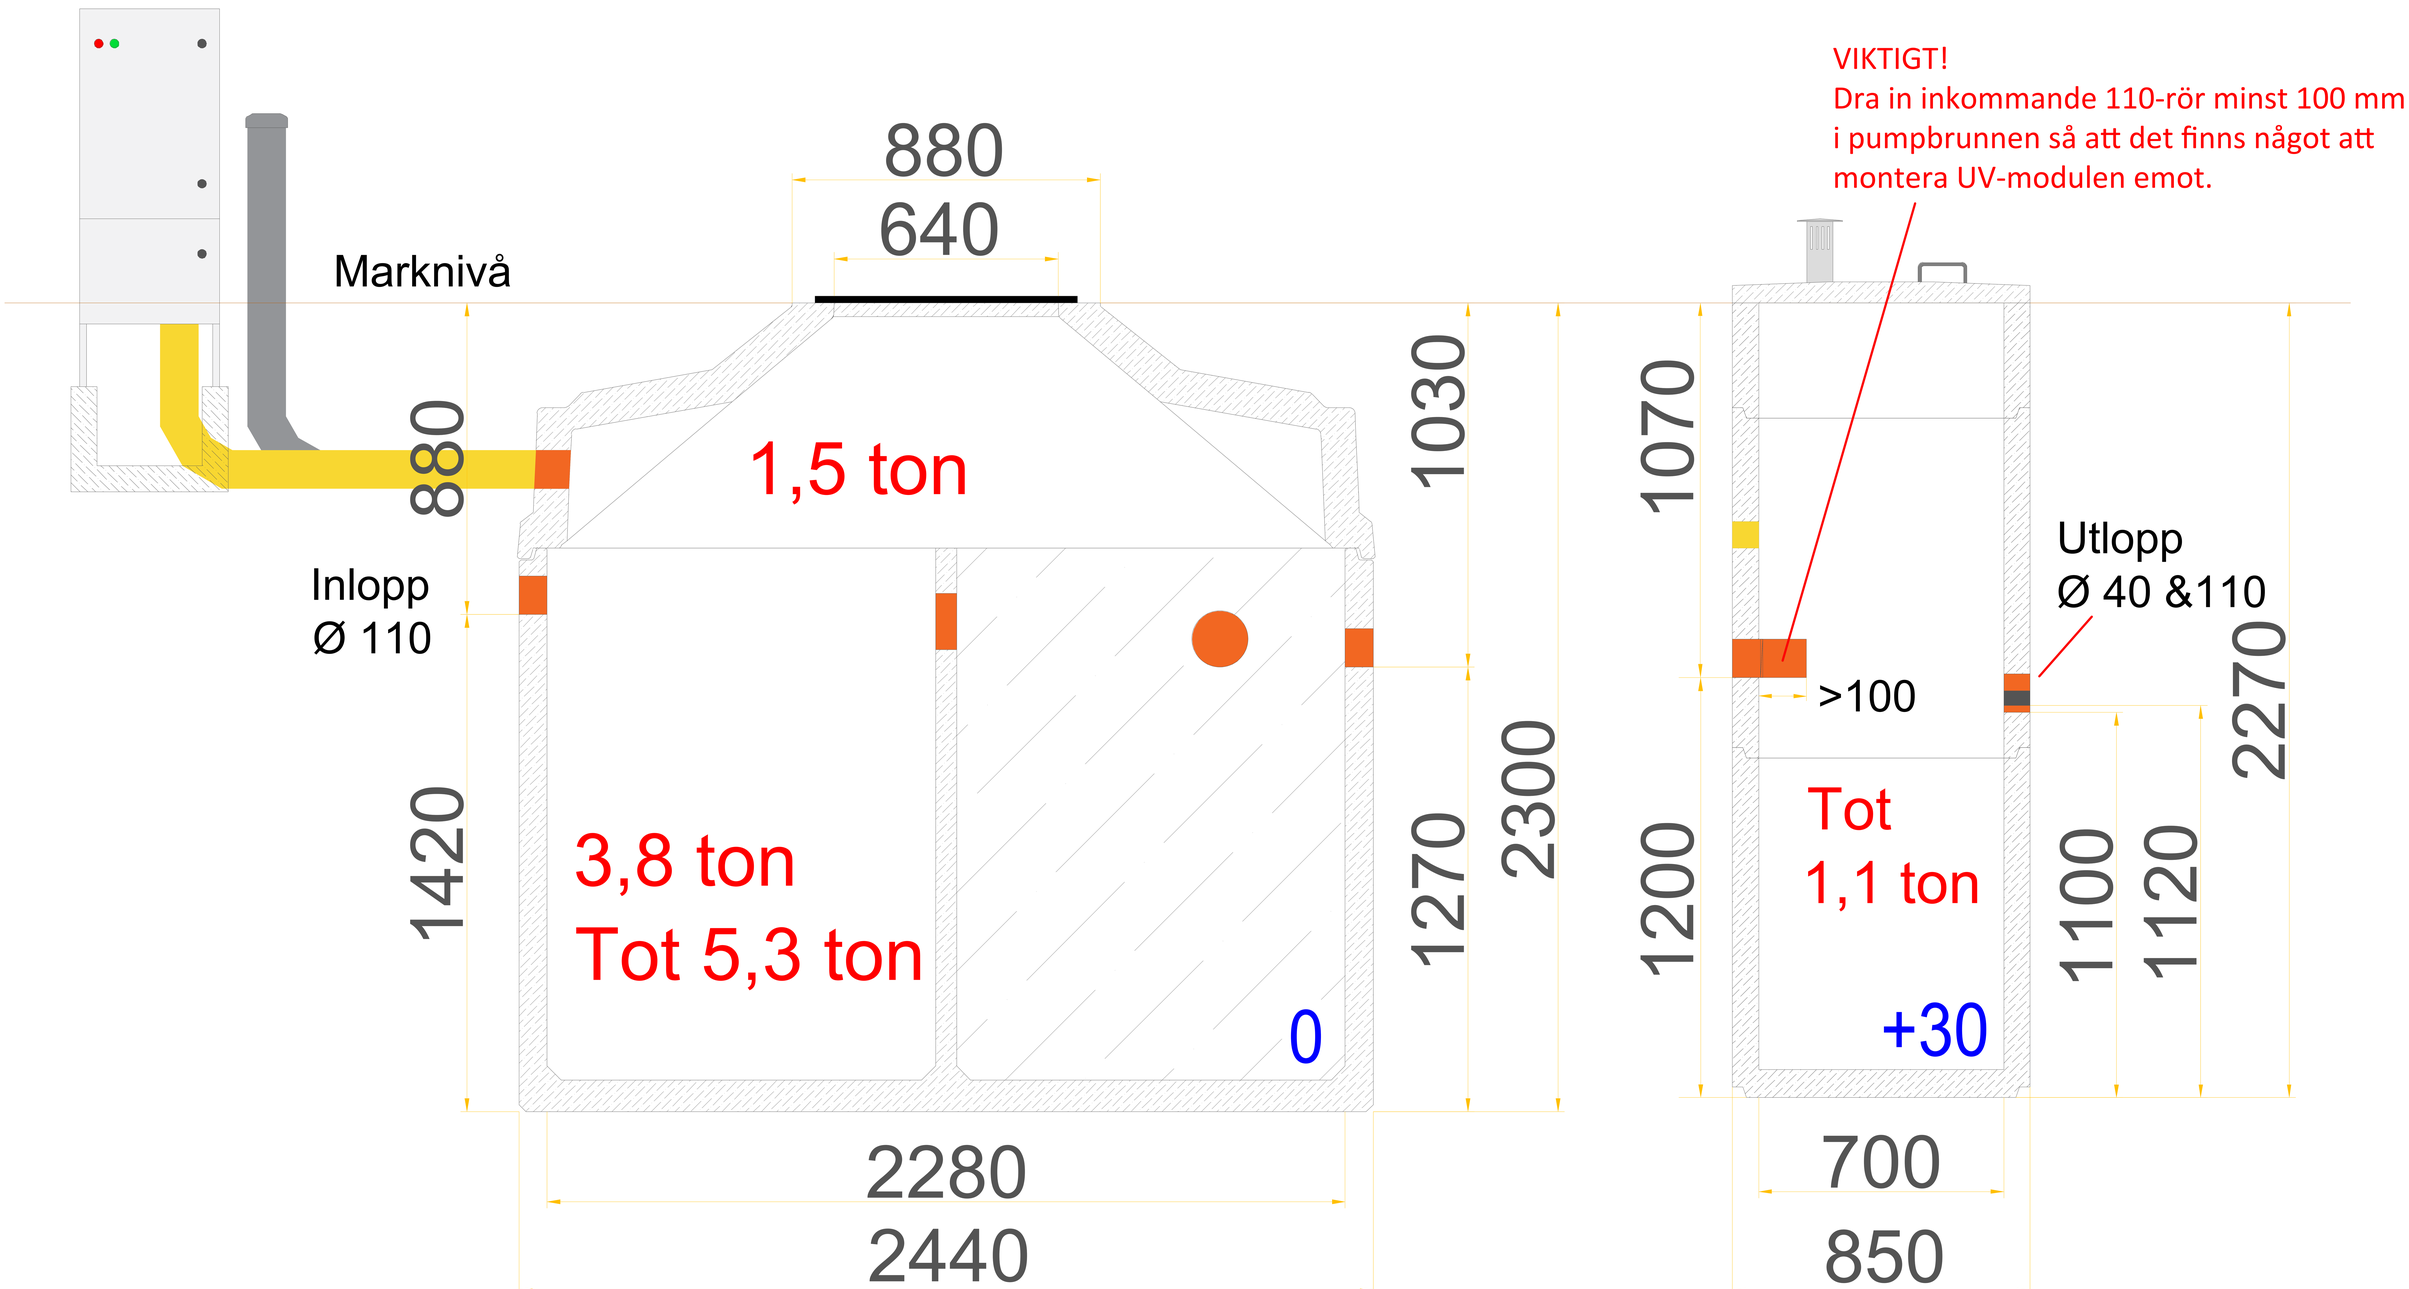

Modell:

WSB Clean 5 PE SOP med extern pumpbrunn för UV-modul

Publiceringsdatum:	Ritad av:
2023-05-09	Johan Nyman

watersystems

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se

(mm)

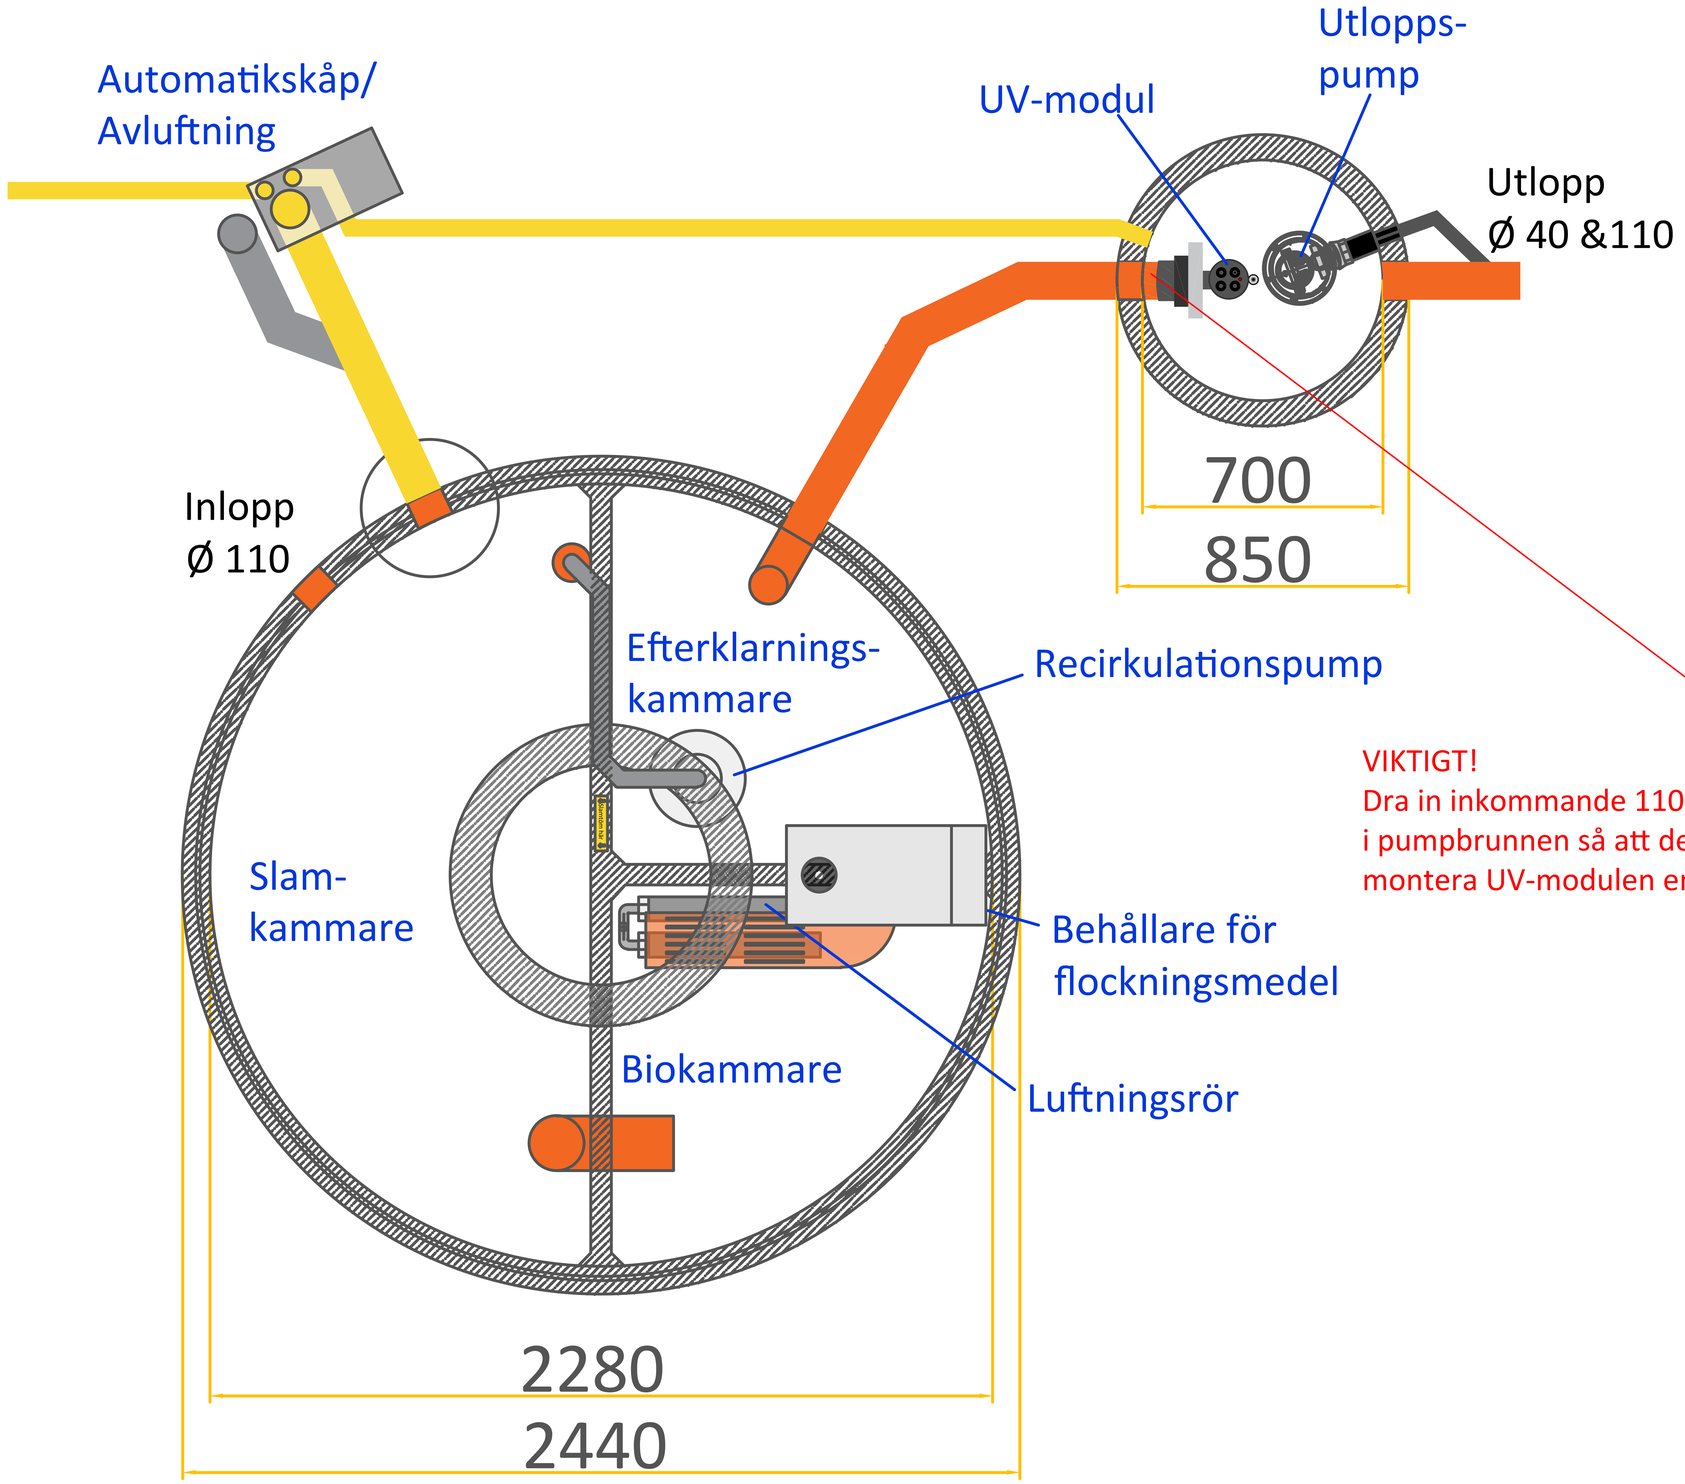

VIKTIGT!
Dra in inkommande 110-rör minst 100 mm i pumpbrunnen så att det finns något att montera UV-modulen emot.

OBS VIKTIGT!
Om självfallsutlopp saknas är det viktigt att dra ut en skarvsladd och koppla in pumpbrunnen provisoriskt i väntan på driftsättning.

Modell:	WSB Clean 5 PE SOP med extern pumpbrunn för UV-modul
Publiceringsdatum: 2023-05-09	Ritad av: Johan Nyman

watersystems

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se