Förhöjningar - Brunnarna får höjas maximalt 500 mm med brunnsringar (innerdiameter 700 mm) utan att konsultera leverantören. (0140-386580)

Det är mycket viktigt att brunnarna höjs på ett korrekt sätt för att möjligöra framtida service.

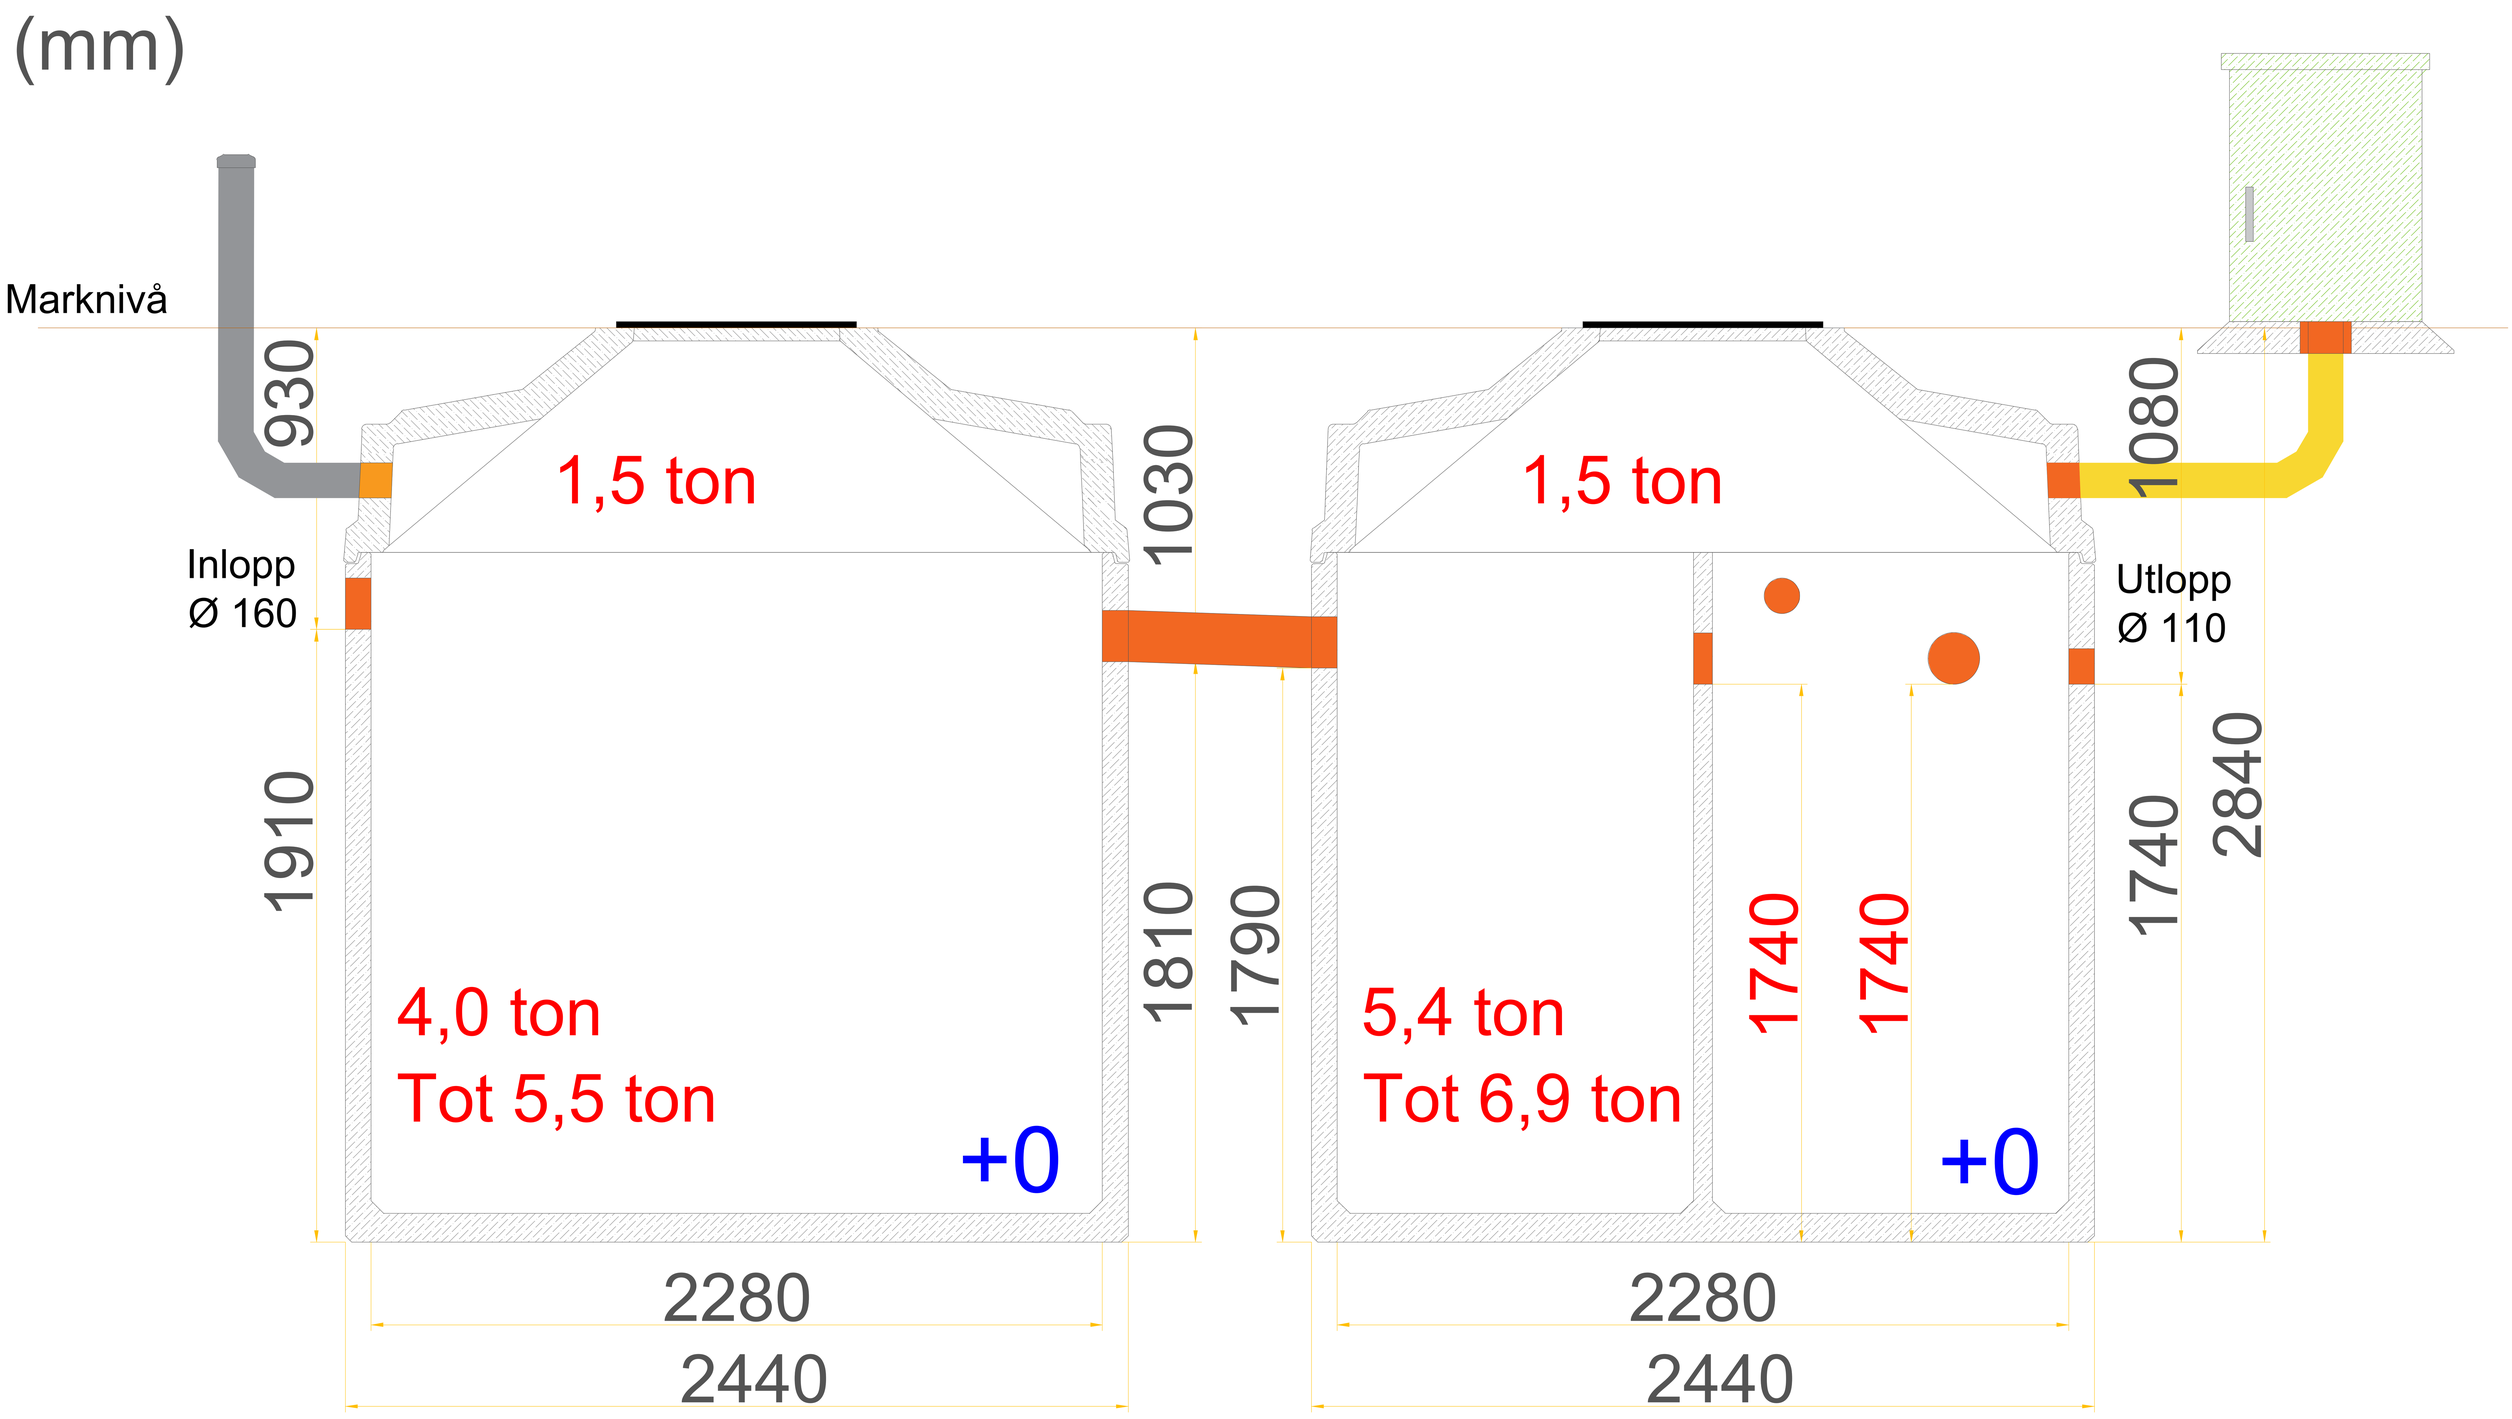

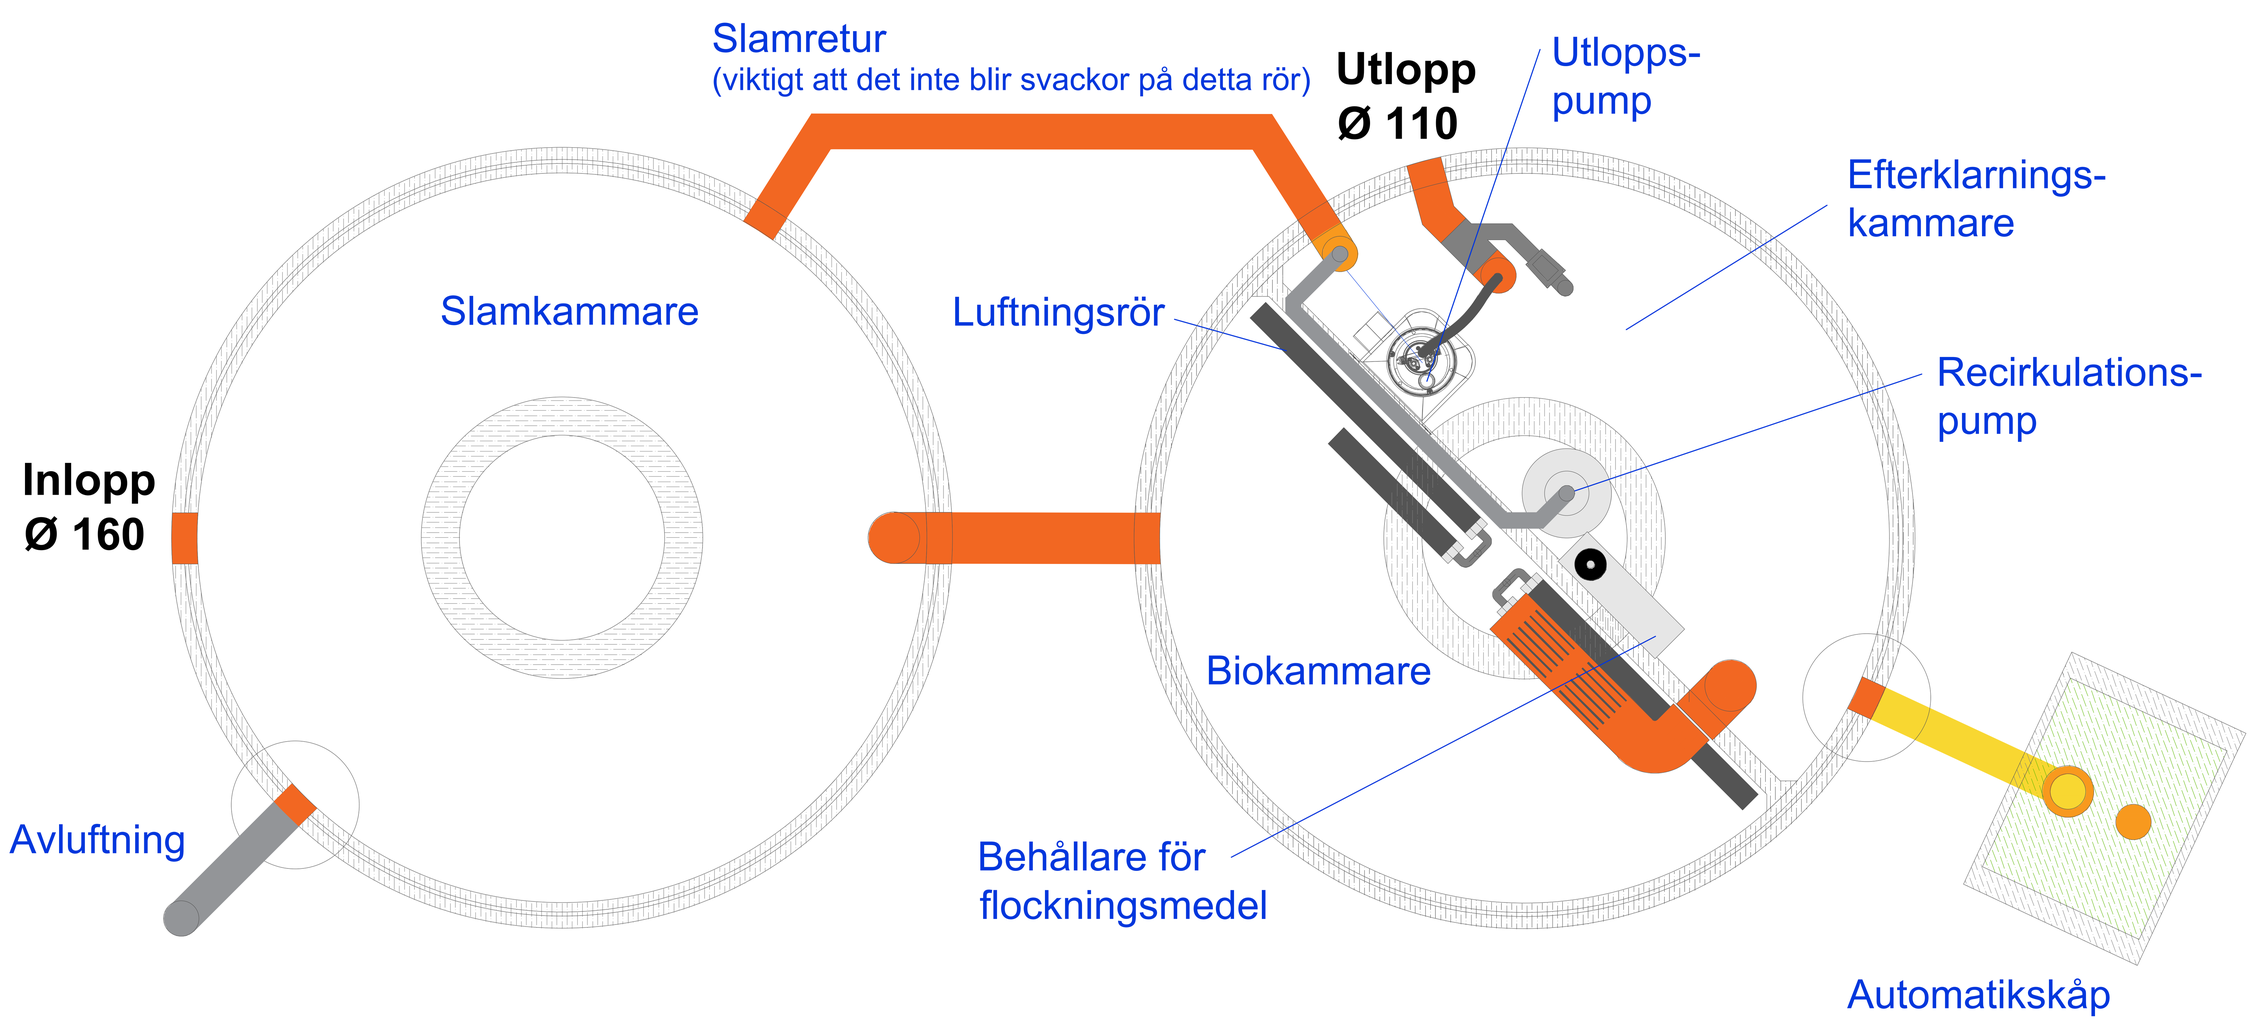

Modell:

WSB Clean 20 PE SOP

Publicerad:	Ritad av:	Rev: 2023-05-30
2023-05-16	Johan Nyman	Henrik Schagerström

watersystems

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se