

Slamtömningsinstruktion - WSB[®] Clean Minireningsverk TRIOplast för 1 hushåll


Slamtömning

Slamkammaren (finns under locket uppmärkt med dekal "Slamtöm här!") skall tömmas vid behov, normalt en 1 gång per år. Slamtömning sker oftast rutinmässigt genom kommunens slamtömningsförordning. Försäkra dig om att din kommun har ett uppbyggt slamtömningsystem. Om så ej är fallet måste du själv teckna avtal med ett slamtömningsföretag.


Minireningsverkets biologi- eller efterklaringskammare får inte tömmas. Efter slamtömning skall slamkammaren återfyllas. Om återfyllning inte sker finns det risk att behållaren flyter upp eller deformeras av marktrycket.

Vid tömning skall man vara uppmärksam på att det endast är slamkammaren (gulmarkerad i skissen nedan), som skall tömmas. Tömning kan ske under full drift.

Variant 1 - inlopp klockan halv 11

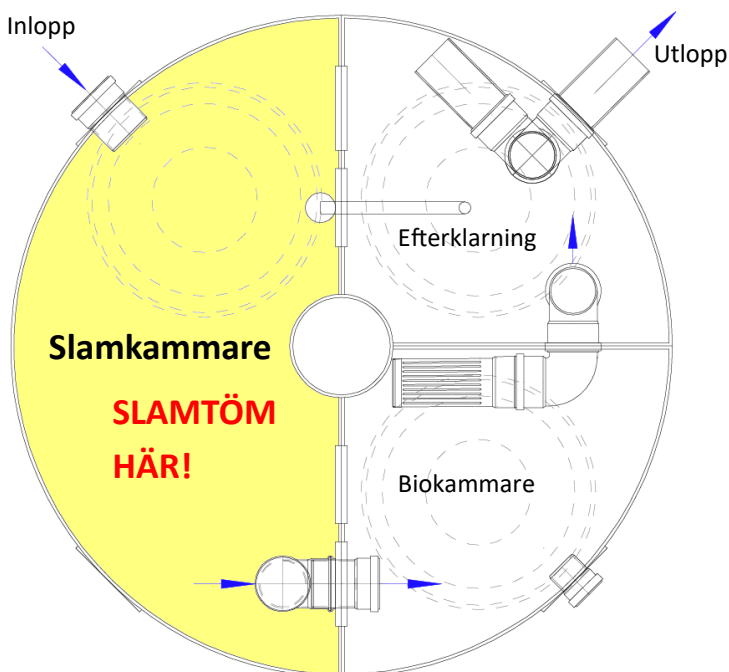

Variant 2 - inlopp klockan halv 8

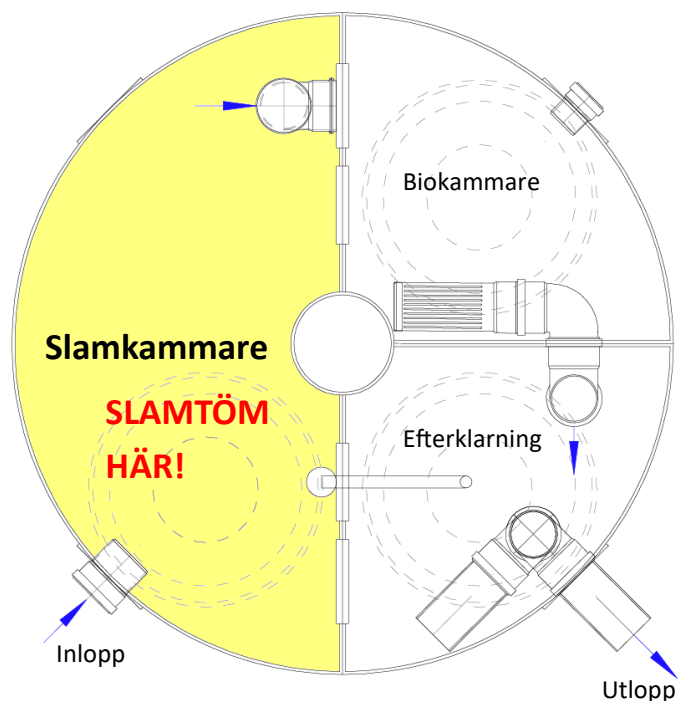

Våtvoly m slamkammare 2,54 m³