Förhöjningar - Brunnarna får höjas maximalt 500 mm med brunnsringar (innerdiameter 700 mm) utan att konsultera leverantören. (0140-386580)
Det är mycket viktigt att brunnarna höjs på ett korrekt sätt för att möjligöra framtida service.

(mm)

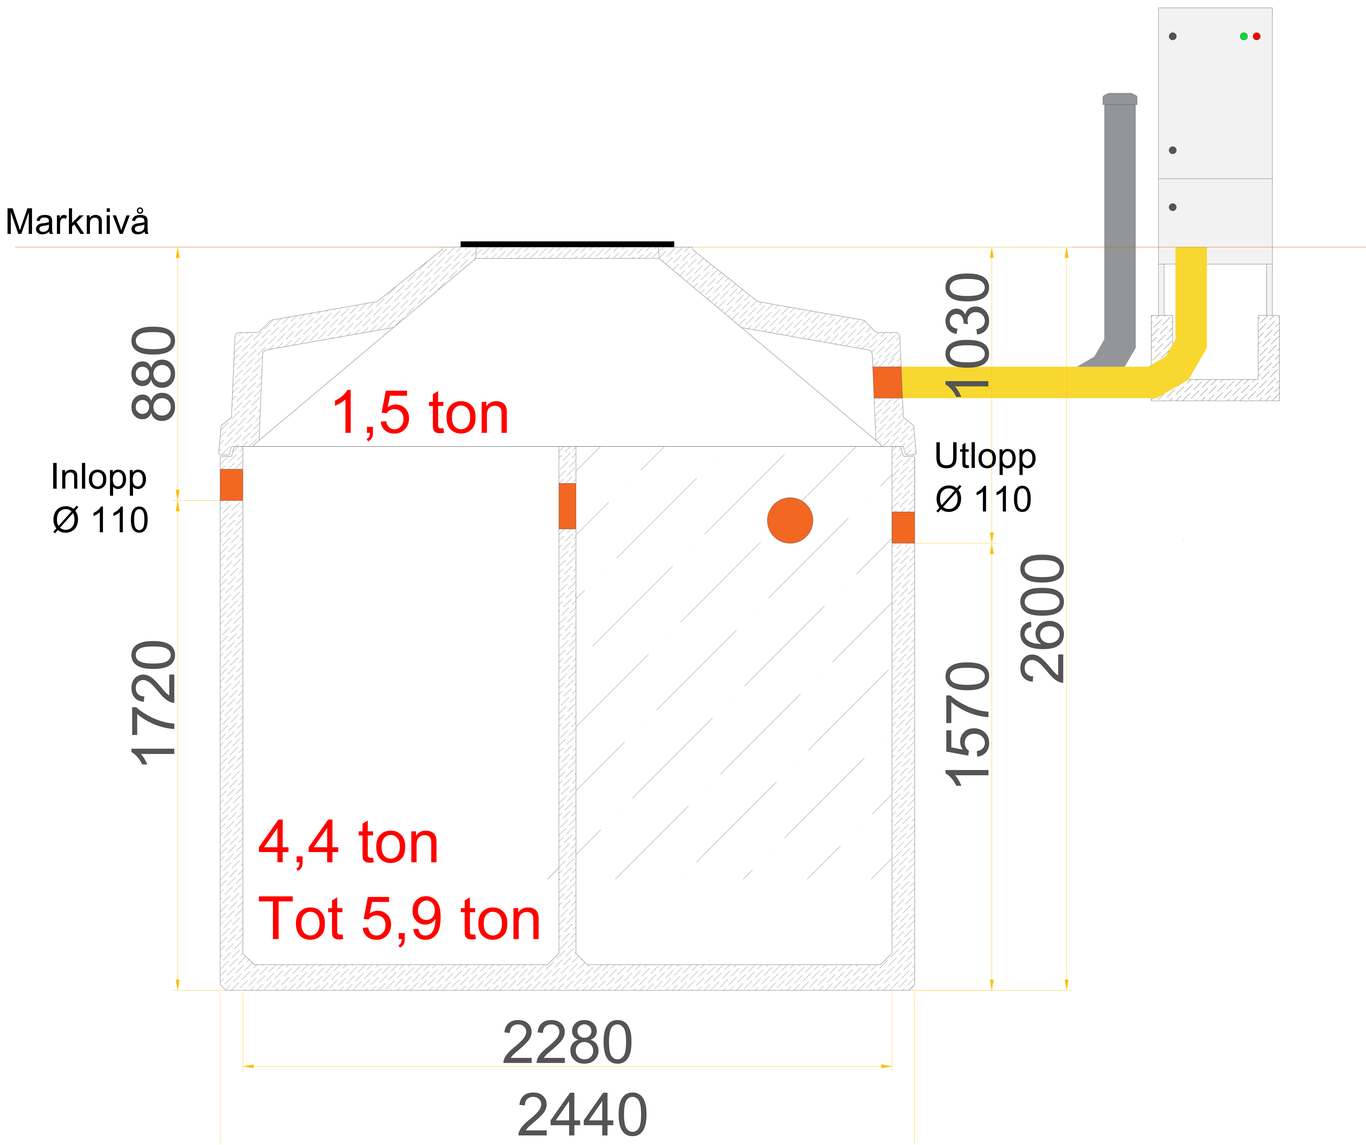

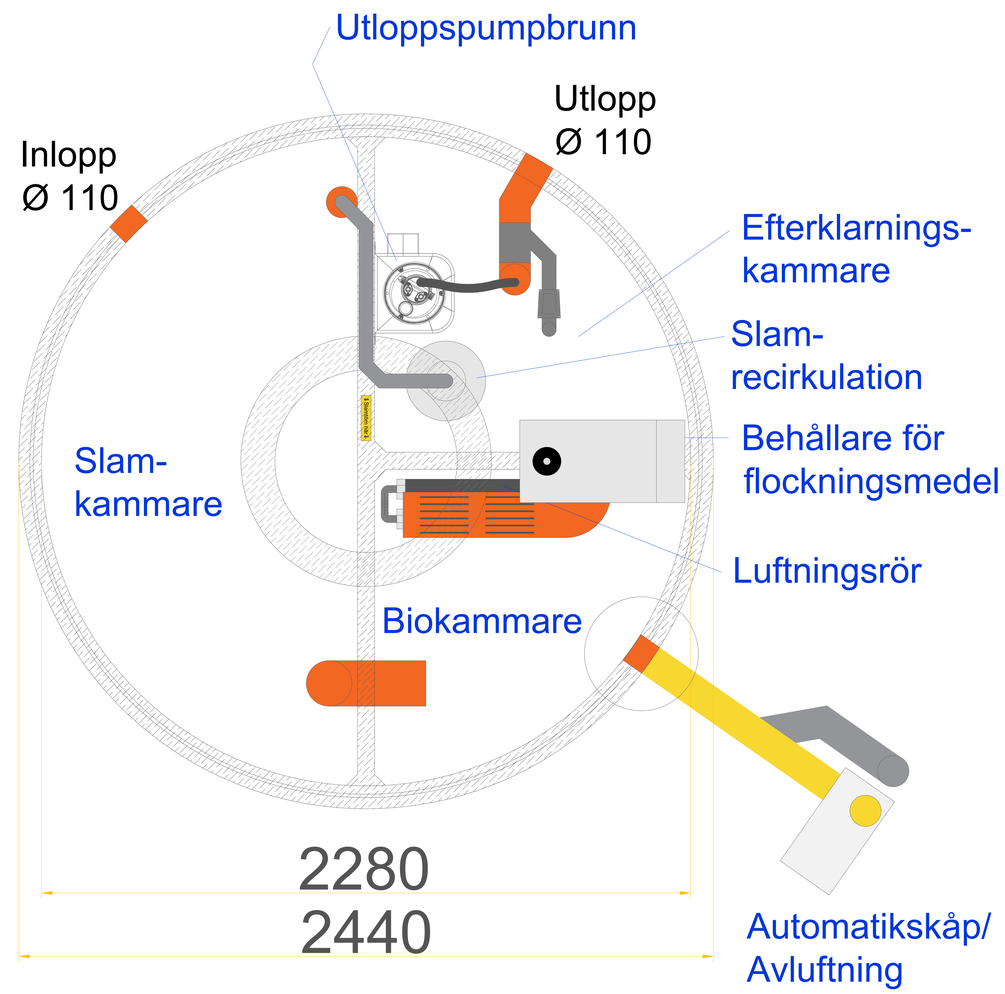

Modell: WSB Clean 1 hushåll med komplementbyggnad SOP (8 pe)	watersystems
Reviderad: 2024-04-27 Henrik Schagerström	Watersystems Sverige AB Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde 57338 TRANÅS Tfn: 0140-386580 info@watersystems.se, www.watersystems.se
Publiceringsdatum: 2024-04-26 / Ritad av: Johan Nyman	